

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности по г. Ачинску и Ачинскому району  
662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15  
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: ogps5gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 219**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

учреждению «Детский сад комбинированного вида № 35»

владельца собственности, имущества и т.п.

**(Далее МБДОУ «Детский сад № 35»)**

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 29.10.2021 №219 в период с 10 часов 30 минут 10 ноября 2021 года до 15 часов 00 минут 19 ноября 2021 года государственным инспектором по пожарному надзору г. Ачинска и Ачинского района Балыбиной Маргаритой Сергеевной, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 35» Еремеевой Людмилой Николаевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «Детский сад № 35», расположенного по адресу: Красноярский край, город Ачинск, микрорайон № 3, строение № 17.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	
1.	В ограждении крыльца центрального выхода с первого этажа допускаются горизонтальные членения, просвет вертикальных элементов ограждения более 0,1 м. (Два лестничных марша)	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-	30.04.2023

*Шербандо*

ной безопасности».

В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

**п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".**

В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.

При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.

**п. 6.17 СП 118.13330.2012". Общественные здания и сооружения"**

Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров должны отвечать следующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные члене-

<p>2.</p>	<p>В ограждении крыльца центрального выхода с первого этажа, отсутствуют двусторонние, двухуровневые поручни на высоте 0,9 м. и дополнительно на высоте 0,5 м.</p>	<p>ния в ограждениях не допускаются).</p> <p>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений <u>статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97</u> настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".</p> <p>В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.</p> <p>При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные</p>	<p>30.04.2023</p>
-----------	--	---	-------------------

		<p>поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.</p> <p><b>п. 6.17 СП 118.13330.2012". Общественные здания и сооружения"</b></p> <p>Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров должны отвечать следующим требованиям:</p> <p>высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).</p>	
3.	<p><b>На крыльце центрального выхода, ступени лестничных маршей имеют разные параметры высоты и глубины.(Два лестничных марша)</b></p>	<p><b>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b></p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений <u>статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97</u> настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p><b>п. 4.3.6. СП 1.13130.2020 " Системы противопожар-</b></p>	30.04.2023

		<p>ной защиты. Эвакуационные пути и выходы".  На путях эвакуации, как правило, не допускается:  устройство криволинейных лестниц, лестниц с  забежными ступенями, ступеней с различной шириной  проступи и различной высоты, разрезных лестничных  площадок, за исключением криволинейных лестниц,  ведущих из служебных помещений (кроме зданий  лечебных учреждений) с пребыванием не более 5  человек, и криволинейных парадных лестниц при  выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода  правил, а также за исключением случаев,  предусмотренных нормативными документами по  пожарной безопасности); устройство криволинейных  ступеней, ступеней с различной шириной проступи и  различной высоты в пределах марша лестницы или  лестничной клетки. Допускается в пределах  лестничной клетки или лестницы устройство ступеней  с иными параметрами для маршей, ведущих в  технические этажи, чердаки, на кровлю (за  исключением эксплуатируемой) и в служебные  помещения с пребыванием не более 5 человек при  выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода  правил.</p> <p><b>п.6.11* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и  сооружения.»</b></p> <p>Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допу-  стимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15  м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Ступени лестниц  должны быть ровными, без выступов и с шероховатой  поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругле-  ние радиусом не более 0,05 м.</p> <p>Применение в пределах марша ступеней с разными  параметрами высоты и глубины не допускается. В по-  рядке исключения допускается изменять рисунок трех  нижних ступеней главной лестницы.</p>	
<p>4.</p>	<p><b>Пожарные наружные  вертикальные лестни-  цы типа П1 не соответ-  ствуют нормативам.  (Отсутствует огражде-  ние, высота от уровня  земли более 1,5 м, две  лестницы).</b></p>	<p><b>п.17 Правил противопожарного режима в Россий-  ской Федерации, утвержденные Постановлением  Правительства от 16.09.2020 г. №1479 (вступило в  силу 01 января 2021 года). Руководители организа-  ций:</b>а) обеспечивают содержание наружных пожар-  ных лестниц, наружных открытых лестниц, предна-  значенных для эвакуации людей из зданий и сооруже-  ний при пожаре, а также ограждений на крышах (по-  крытиях) зданий и сооружений в исправном состоя-  нии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;  <b>п.п. 4.1 (Таблица), 6.1.5, 6.1.6 ГОСТ Р 53254-2009  «Лестницы пожарные наружные стационарные.  Ограждение кровли».</b></p> <p>В зависимости от условий эксплуатации, исполнения  и назначения лестницы, ограждения, настилы площа-  док и ступени лестничных маршей подразделяются на  типы, указанные в таблице 1.</p> <p>Результаты испытаний конструкций лестниц и огра-  ждений кровли, установленных на зданиях и сооруже-  ниях, считаются удовлетворительными, если они со-  ответствуют требованиям настоящего документа.</p> <p>При получении неудовлетворительных результатов по  любому из показателей повторные испытания или про-  верки проводятся только после устранения неисправ-  ностей.</p>	<p>30.04.2023</p>

5.	На дверях, расположенных на путях эвакуации, установлены замки, не дающие возможности их открывания без помощи ключей. (Центральный вход).	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	
6.	Не проведена периодическая ежеквартальная проверка огнетушителей в октябре 2021 года. (17 огнетушителей).	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом "О техническом регулировании"</u>, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом "О техническом регулировании"</u>, и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений <u>статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97</u> настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>п. п. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. СП 9.13130.2009 "Техника пожарной безопасности. Огнетушители. Требования к эксплуатации".</p> <p>Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к немедленной и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и на-</p>	30.04.2023

		<p>дежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.</p> <p>Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.</p> <p>Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.</p> <p><b>п.п.5.1.1, 5.1.3 ГОСТ Р 59641-2021 «Средства первичные пожаротушения»;</b></p> <p>Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей.</p> <p>Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями. Периодические проверки осуществляет лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты.</p>	
7.	<p><b>Отправленные с объекта защиты на перезарядку огнетушители, не были заменены заряженными огнетушителями, соответствующих минимальному рангу тушения модельного очага пожара. (22 огнетушителя)</b></p>	<p><b>п. 403 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b></p> <p>Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.</p> <p><b>п. п. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".</b></p> <p>4.3.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.</p> <p>4.3.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с</p>	30.04.2023

огнетушителями.

4.3.3. Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.

4.3.4. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
по пожарному надзору  
г. Ачинска и Ачинского района

«19» ноября 2021 г.

Предписание для исполнения получил(-а):  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 35»  
«19» ноября 2021 г.



Л.Н. Еремеева





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

19.11.2021 г.

№ 3499d

г. Ачинск

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске - главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому районам Ирина Николаевна Вахрамеева, при проведении плановой выездной проверки в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» (сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 35»), юридический адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 3-й мкр, 17, на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 1391 от 28.10.2021, принятого начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске - главным государственным санитарным врачом по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Козульскому Назаровскому, Тюхтетскому районам Аленой Владимировной Шевелевой, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в МБДОУ «Детский сад № 35» по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 3-й мкр, 17 (акт проверки от 19.11.2021 г. № 3499d).

Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

*Шербакова*

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 24.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ «Детский сад № 35» устранить нарушение требований:

1. п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», части абз. 8 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», выразившаяся в отсутствии покрытия стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород;

2. части 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 11 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», выразившаяся в отсутствии создания юридическим лицом условий для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях.

**Срок исполнения настоящего предписания: 01.12.2022г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБДОУ «Детский сад № 35».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске путем предоставления письменной информации в срок **01.12.2022г.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.


Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске – и.о. главного государственного санитарного врача по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому районам

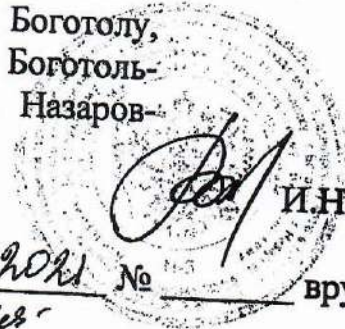

И.Н. Вахрамеева

Настоящее предписание от 19.12.2014 № \_\_\_\_\_ вручено лично:  
Смирнова ИИ \_\_\_\_\_  
 (ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении: дата направления \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).  
 Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7 КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.